


Industrial Liquid & Air

25
AÑOS

RUUVAC
TECHNOLOGY

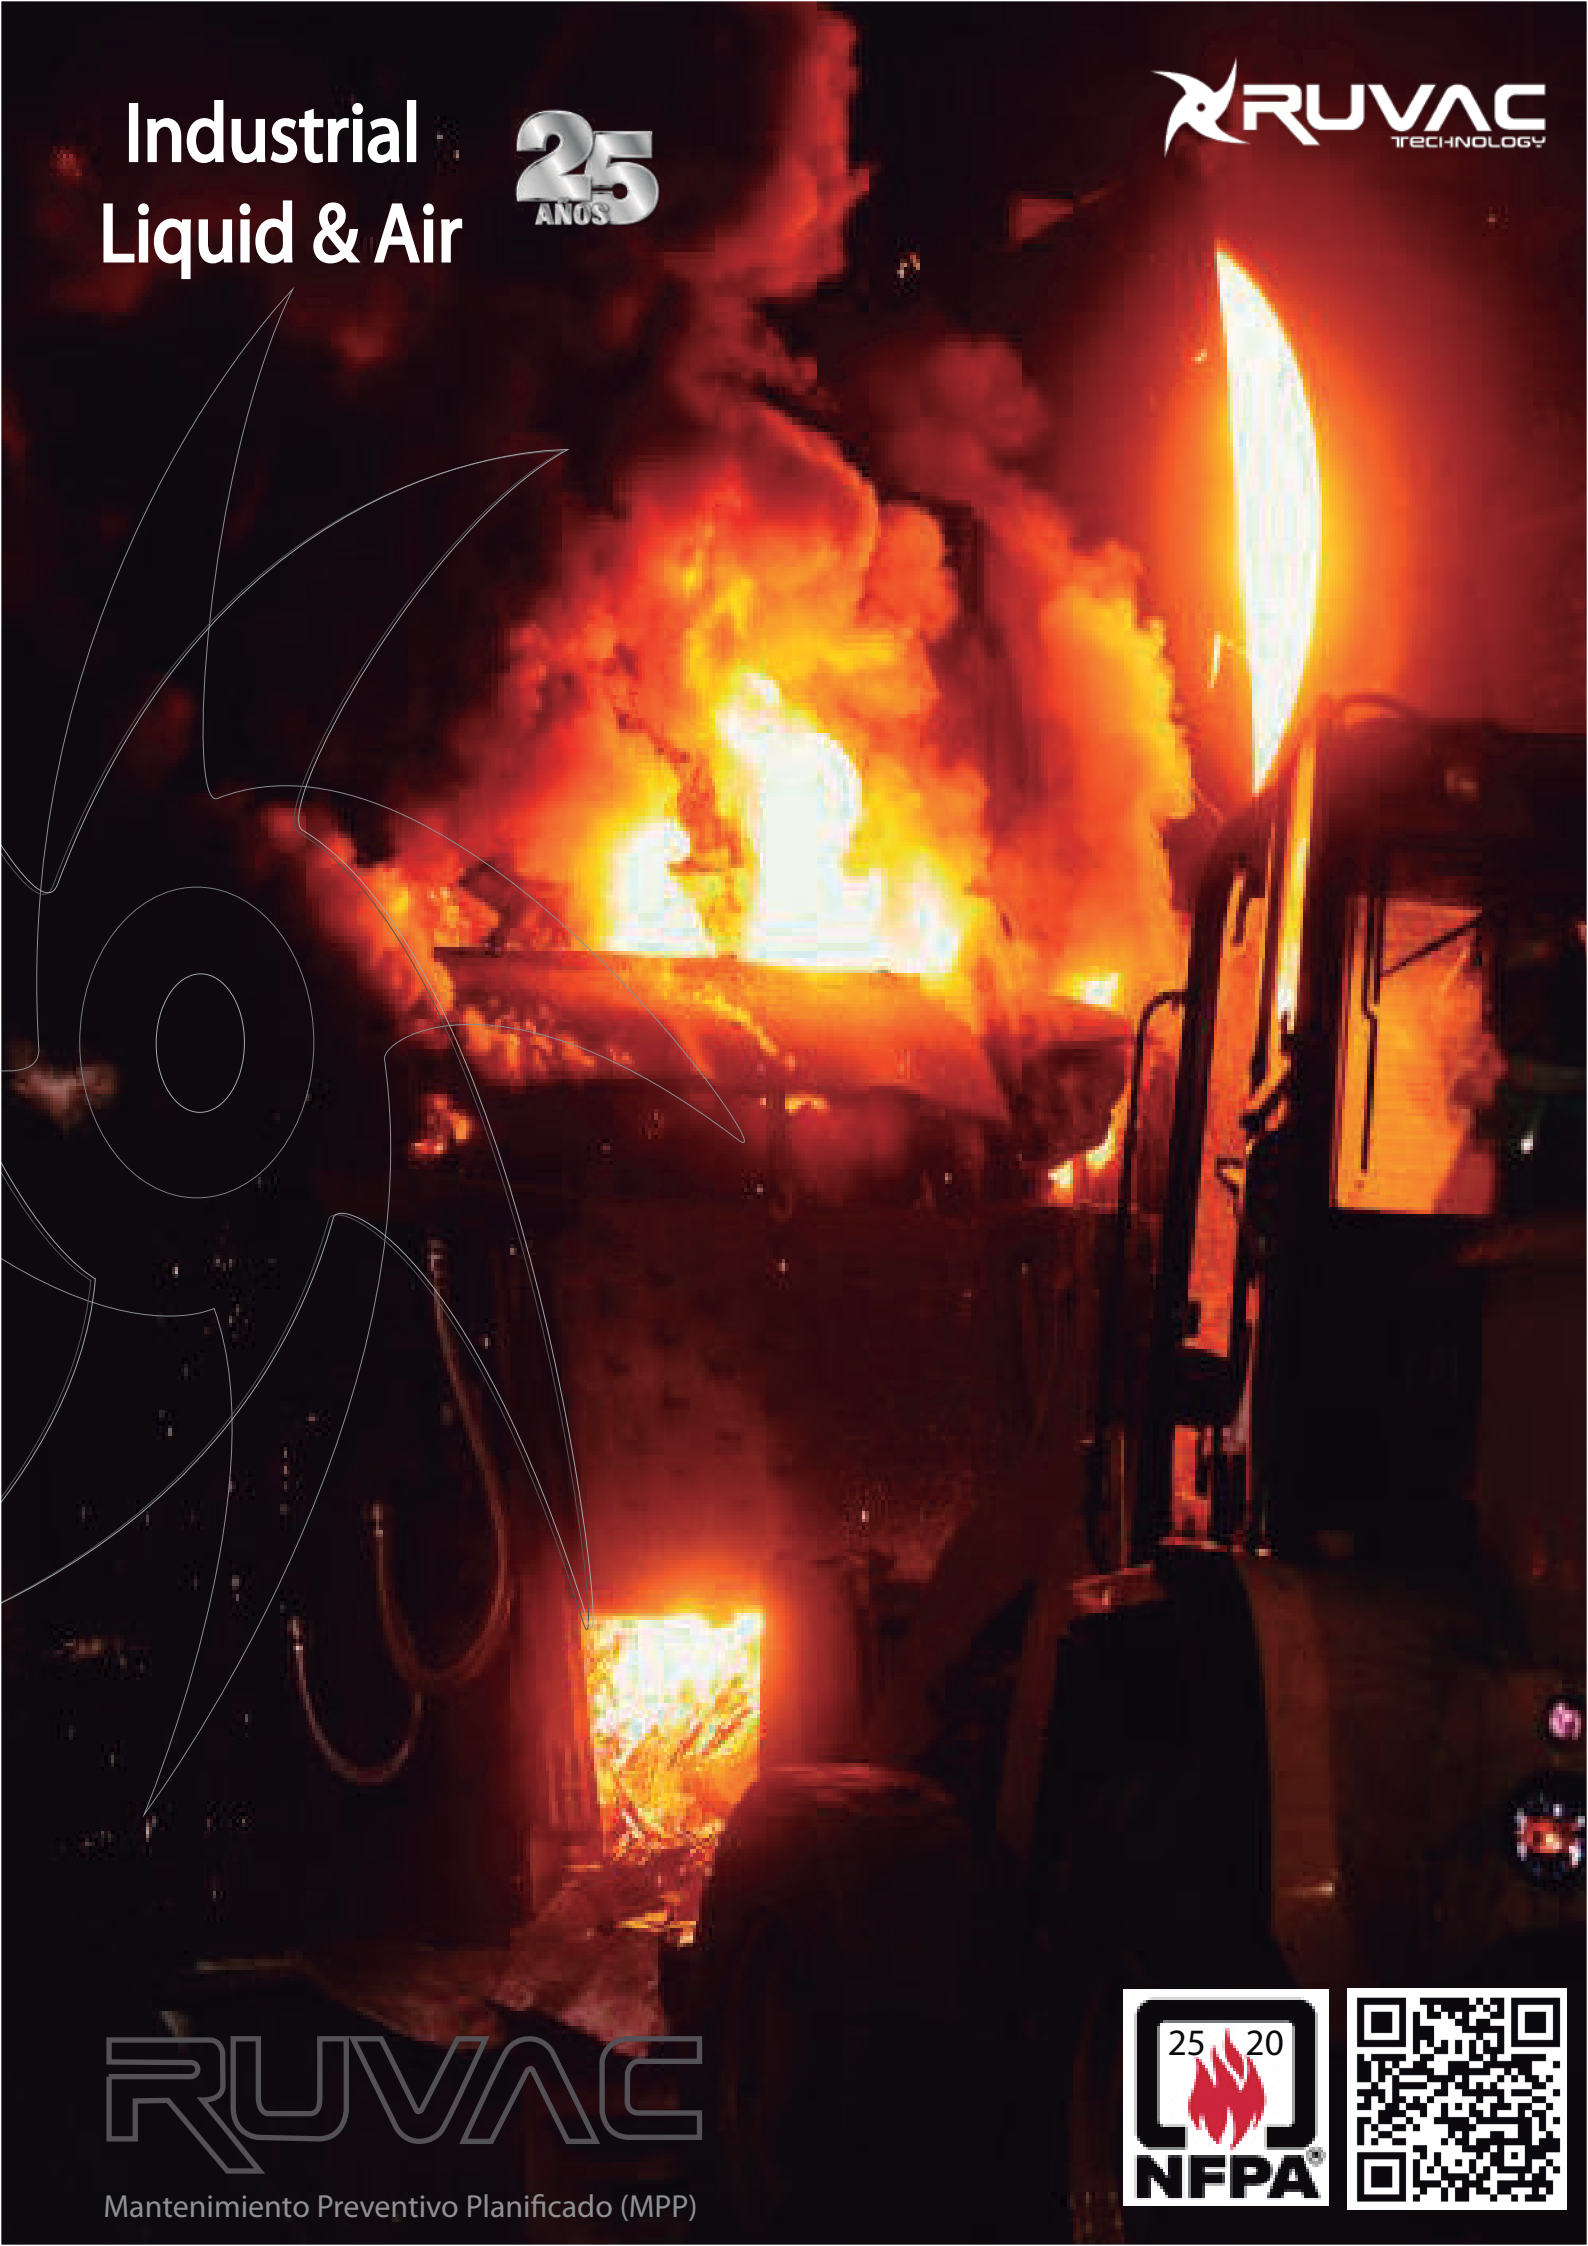

RUUVAC

Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP)



Desde Ruvac Service brindamos soluciones integrales, haciendo extensiva nuestra asistencia a Redes de Incendio.

-  - Detección de fallas en automatismo.
-  - Reparaciones.
-  - Puesta en marcha.
-  - Servicio de mantenimiento semestral, anual y Bi anual para motobombas y electrobombas.
-  - Alineación.
-  - Control de desempeño.
-  - Técnicos certificados NFPA 20/25:



Incendio

El mantenimiento preventivo planificado (MPP) para un sistema contra incendios es un proceso rutinario de inspección y mantenimiento que se lleva a cabo para garantizar que el sistema siga funcionando correctamente, sea fiable y cumpla con estándares como el NFPA 25.

El MPP ayuda a detectar fallos precozmente y garantiza que el sistema funcione eficazmente durante una emergencia.

¿Tu instalación contra incendio está realmente en regla?

Muchos edificios y empresas enfrentan hoy los mismos problemas:

Inspecciones pendientes o próximas
Dudas sobre si el sistema cumple con la normativa vigente
Riesgo de multas, observaciones o clausuras
Sistemas antiguos, mal mantenidos o sin seguimiento técnico.

El mantenimiento adecuado no es opcional:

Es una exigencia legal y una responsabilidad clave para proteger personas, instalaciones y operaciones.

Cumplimos con los más altos estándares de calidad en cada instalación.



Las normas NFPA 20 (**bombas de incendio**) y NFPA 25 (**inspección y mantenimiento**) son vitales para la protección contra incendios.



NFPA 20:

Establece los requisitos para la instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios.

NFPA 25:

Define los lineamientos para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas a base de agua.



Prueba de alarma de flujo de agua

Verificación de las señales de supervisión (estado de la válvula, pérdida de presión).

Comprobar que la conexión con los dispositivos de alarma contra incendios funcione correctamente.



Prueba para simular la activación del rociador

y el flujo de agua, y así garantizar una respuesta adecuada del sistema.



Verificar el funcionamiento automático/manual de la bomba contra incendios.

Chequeo del funcionamiento de la bomba auxiliar.



Informe de todos los resultados de las inspecciones defectos, acciones correctivas y recomendaciones.





Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP)

-  — Al elegir contratar los servicios de Ruvac INDUSTRIAL Liquid & Air usted elige: **ELECCION**
-  — Garantizar un rendimiento fiable, seguro y continuo para aplicaciones de emergencia. **GARANTIA**
-  — Cumplimiento de los estándares exigidos por las compañías de seguros en otorgamiento de cobertura. **CUMPLIMIENTO**
-  — Prueba de flujo y rendimiento hidraulico según diseño del fabricante. **RENDIMIENTO**
-  — Asistencia en equipos listados y no listados. **ASISTENCIA**
-  — Validacion lógica de los controladores de motobomba electrobomba y jockey. **VALIDACION**
-  — Servicio de mantenimiento de motores diésel listados según recomendaciones anuales y bi-anuales. **RENDIMIENTO**
-  — Garantizar el correcto funcionamiento general del sistema y todas las opciones redundantes de marcha provistas con el. **FUNCIONAMIENTO**
-  — Consulte acerca de sus necesidades particulares y le recomendaremos un plan a su medida. **RECOMENDACION**
-  — INDUSTRIAL LIQUID & AIR con 25 años en el mercado cumpliendo con nuestros clientes. **TRAYECTORIA**

